


1. Схема сооружения.

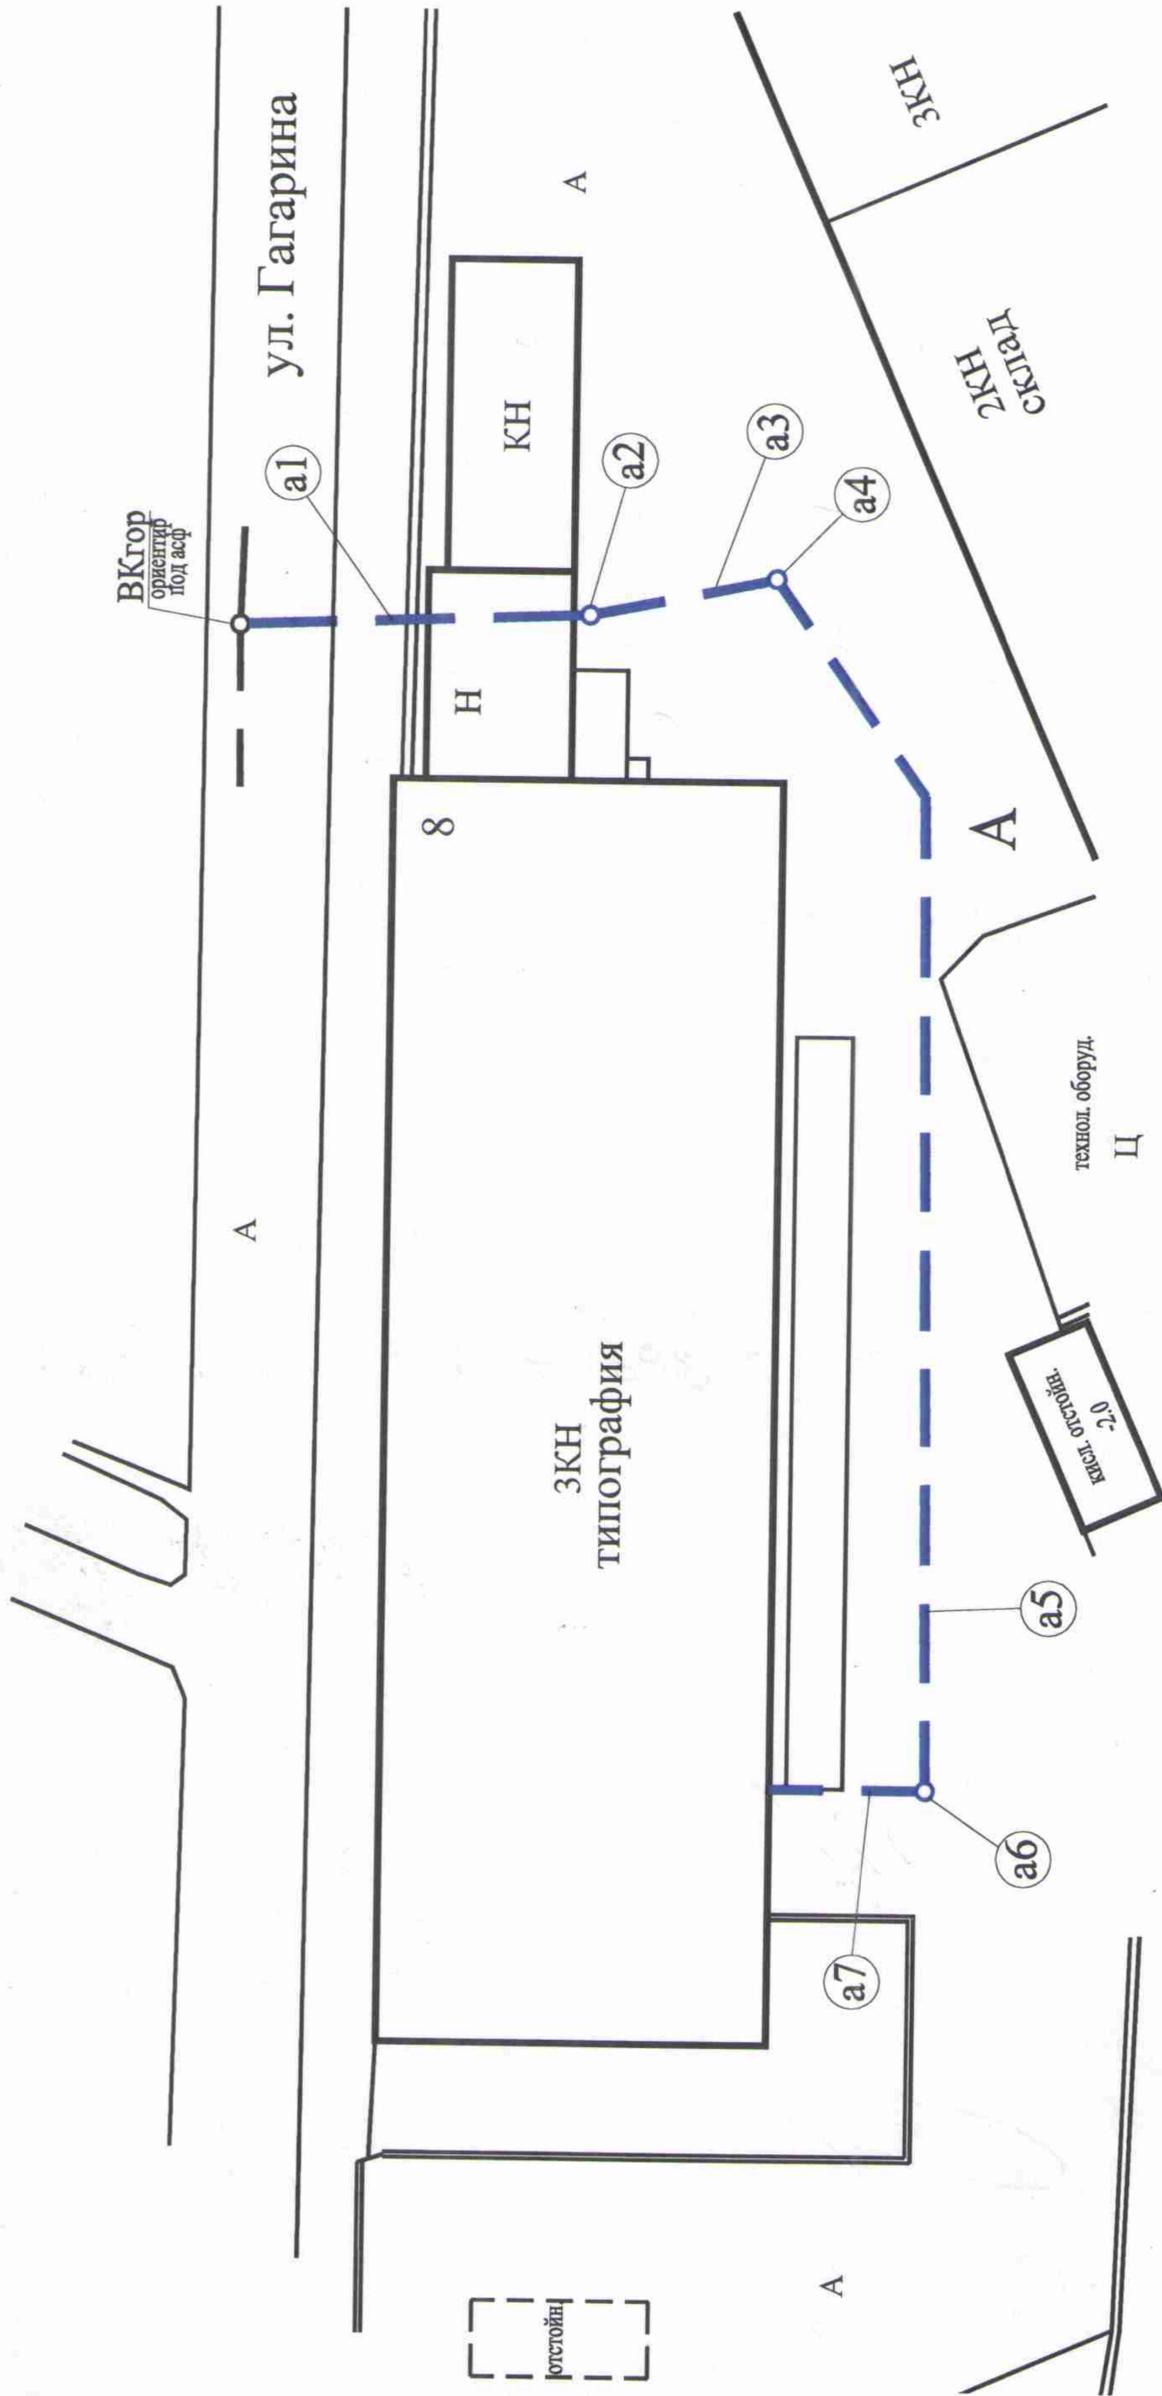

2. Перечень объектов, входящих в состав сооружения

Литер		Наименование объекта
1	A	Участок водопроводной сети от ВКгородского до здания типографии «Наследие Ф.Скорины»
1.1	a1	Трубопровод напорный от ВКгородского до ВК34
1.2	a2	Колодец водопроводный ВК34
1.3	a3	Трубопровод напорный от ВК34 до ВК22/ПГ12
1.4	a4	Колодец водопроводный ВК22/ПГ12
1.5	a5	Трубопровод напорный от ВК22/ПГ12 до ВК21
1.6	a6	Колодец водопроводный ВК21
1.7	a7	Водопровод ввода от ВК21 в здание типографии «Наследие Ф.Скорины»

3. Общие сведения о сооружении

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Дата ввода в эксплуатацию	сентябрь 1975 г.
Общее количество составных элементов	1
Кадастровые номера земельных участков	24350000004000289
Протяженность водопроводной сети, м	86,1
Колодцев, камер, шт.	3
Стоимость, руб.	всего работ - 4751 623 руб. остаточная - 2065 204 руб. на 01.01.2009 г.
Износ, %	70,0
Количество вводов, шт.	1
Протяженность вводов, м	7,6

4. Характеристики объекта, входящего в состав сооружения

4.1. А - Участок водопроводной сети от ВКгородского до здания типографии «Наследие Ф.Скорины»

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	хозпитьевой
Колодцев, шт.	3

	Протяженность сети, м	86,1
	Протяженность вводов, м	7,6
4.1.1	<i>a1 - Трубопровод напорный от ВКгородского до ВК34</i>	
	Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
	Способ прокладки	<i>подземный</i>
	Глубина/высота прокладки, м	<i>1,9</i>
	Материал	<i>чугун</i>
	Диаметр, мм	<i>150</i>
	Давление, МПа	
	Протяженность, м	<i>17,0</i>
4.1.2	<i>a2 - Колодец водопроводный ВК34</i>	
	Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Тип	<i>линейный, смотровой</i>
	Номер(а)	<i>34</i>
	Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
	Материал	<i>железобетон</i>
	Внутренние размеры, м	<i>2,0x2,5(н)</i>
	<i>запорно-регулирующая арматура</i>	
	Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Тип	<i>завдвижка</i>
	Привод	<i>ручной</i>
	Материал	<i>металл</i>
	Диаметр, мм	<i>150</i>
	Количество, шт.	<i>3</i>
	<i>водомер</i>	
	Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Диаметр, мм	<i>150</i>
	Количество, шт.	<i>1</i>
4.1.3	<i>a3 - Трубопровод напорный от ВК34 до ВК22/ПГ12</i>	
	Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Год прокладки	<i>сентябрь 1975 г.</i>
	Способ прокладки	<i>подземный</i>

Глубина/высота прокладки, м	1.9
Материал	чугун
Диаметр, мм	150
Давление, МПа	
Протяженность, м	9.1
Износ, %	70.0
4.1.4 а4 - Колодец водопроводный ВК22/ПГ12	
Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	узловой, смотровой
Номер(а)	22
Местоположение	г.Полоцк, ул. Успенская, 3
Материал	железобетон
Внутренние размеры, м	1,5x2,3(н)
запорно-регулирующая арматура	
Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	завдвижка
Привод	ручной
Материал	металл
Диаметр, мм	150
Количество, шт.	2
водоразборная арматура	
Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Тип	пожарный гидрант
Количество, шт.	1
4.1.5 а5 - Трубопровод напорный от ВК22/ПГ12 до ВК21	
Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Год прокладки	сентябрь 1975 г.
Способ прокладки	подземный
Глубина/высота прокладки, м	1,8
Материал	чугун
Диаметр, мм	150
Давление, МПа	
Протяженность, м	60,0

	Износ, %	70,0
4.1.6	<i>аб - Колодец водопроводный ВК21</i> Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Тип	<i>узловой, смотровой</i>
	Номер(а)	<i>21</i>
	Местоположение	<i>г. Полоцк, ул. Успенская, 3</i>
	Материал	<i>железобетон</i>
	Внутренние размеры, м	<i>1,5x2,2(н)</i>
	<i>запорно-регулирующая арматура</i> Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Тип	<i>затворка</i>
	Привод	<i>ручной</i>
	Материал	<i>чугун</i>
	Диаметр, мм	<i>100</i>
	Количество, шт.	<i>1</i>
4.1.17	<i>а17 - Водопровод ввода от ВК21 в здание типографии «Наследие Ф.Скорины»</i> Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
	Объект подключения	<i>типография «Наследие Ф.Скорины»</i>
	Год подключения	<i>сентябрь 1975 г.</i>
	Способ прокладки	<i>подземный</i>
	Глубина/высота прокладки, м	<i>1,8</i>
	Материал	<i>чугун</i>
	Диаметр, мм	<i>100</i>
	Протяженность, м	<i>7,6</i>

5. Перечень материалов, приложенных к техническому паспорту

5.1. Приложение №1 к техническому паспорту. Водопроводная сеть

5.2. Приложение №2 к техническому паспорту. Фотоприложение

Отметки о произведенных обследованиях

« » 200 г. Изменений нет _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Уполномоченное должностное лицо _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

« » 200 г. Изменений нет _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Уполномоченное должностное лицо _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Количество листов технического паспорта: 4